



## SAFEMASTER Verzögerungsmodul, rückfallverzögert BG 7926

DE  
EN  
FR

Original

0264220

**DOLD**   
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise .....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Produktbeschreibung.....	5
Blockschaltbilder.....	5
Zulassungen und Kennzeichen .....	5
Anwendungen.....	5
Geräteanzeigen .....	5
Hinweis .....	5
Schaltbilder.....	5
Anschlussklemmen.....	5
Technische Daten.....	6
UL-Daten .....	6
Standardtype .....	6
Bestellbeispiel.....	6
Varianten .....	6
Vorgehen bei Störungen.....	7
Wartung und Instandsetzung.....	7
Kennlinie .....	7
Anwendungsbeispiel.....	8
Montage / Demontage der Klemmenblöcke .....	25
Sicherheitstechnische Kenndaten .....	26
EG-Konformitätserklärung .....	27



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Anleitung aufbewahren für späteres Nachschlagen



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!

Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

### Symbol- und Hinweiserklärung



#### GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



#### ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

### Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das BG 7926 dient zum verzögerten Abschalten einer Bewegung bzw. zum gesteuerten Stillsetzen von Anlagenteilen.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

### Sicherheitshinweise



#### Gefahr durch elektrischen Schlag!

##### Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



#### Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

##### Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



#### Funktionsfehler!

##### Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.



#### Installationsfehler!

##### Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



#### Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- Zur Erreichung der in den Merkmalen angegebenen Sicherheitsniveau, muss vor der Aktivierung des Gerätes von einer übergeordneten Steuerung (z.B. BG 5924) über den Rückmeldekontakt Y1/Y2 geprüft werden, ob beide Relais (K1 und K2) abgefallen sind.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.




029234




#### Produktbeschreibung

Das Verzögerungsmodul BG 7926 dient zum verzögerten Abschalten einer Bewegung bzw. zum gesteuerten Stillsetzen von Anlagenteilen.

#### Blockschaltbilder

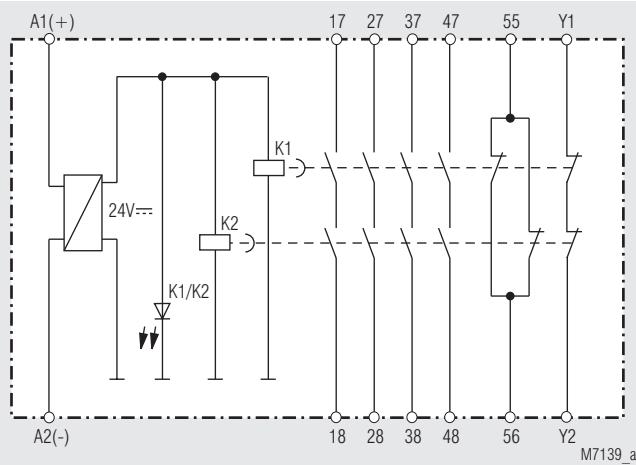

BG 7926.54

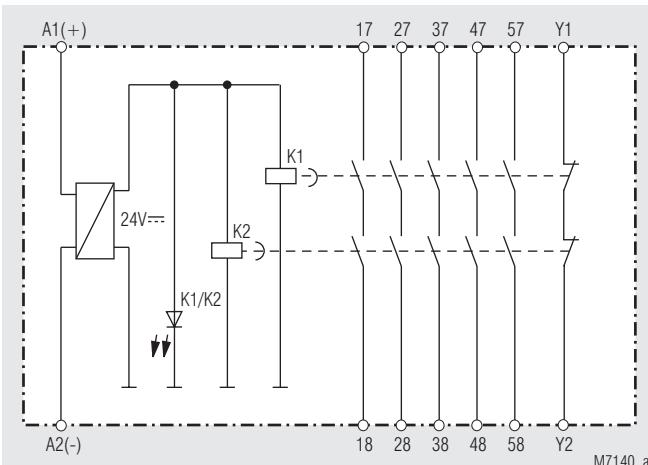

BG 7926.60

#### Ihre Vorteile

- Zur einfachen Realisierung sicherer Zeitkreise
- 5 zwangsgeführte Ausgangskontakte bei nur 22,5 mm Baubreite

#### Merkmale

- Kann in Verbindung mit einem geeigneten Schaltgerät / Steuerung in Sicherheitsanwendungen wie folgt eingesetzt werden:
  - Bis zu PL d und Kategorie 2 nach EN ISO 13849-1
  - Bis zu SIL 2 nach EN 61508 und EN 61511
- Redundante und zwangsgeführte Kontakte
- 1 Zeitkreis
- Feste Zeitverzögerung, wahlweise 1, 2 oder 3 s
- Ohne Hilfsspannung
- Ausgang: 5 Schließer oder 4 Schließer / 1 Öffner, 1 Öffner für Rückführkreis
- Betriebszustandsanzeige
- Abnehmbare Klemmenblöcke
- Leiteranschluss: auch 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> Litze mit Hülse und Kunststoffkragen DIN 46 228-1/-2/-3/-4 oder 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> Litze mit Hülse DIN 46 228-1/-2/-3
- 22,5 mm Baubreite

#### Zulassungen und Kennzeichen



\* siehe Varianten

#### Anwendungen

Verzögerte Abschaltungen in sicherheitsgerichteten Schaltungen, Stopkategorie 1 nach IEC/EN 60204-1.


#### Geräteanzeigen

LED K1/K2: leuchtet bei anliegender Betriebsspannung

#### Hinweis

Zur Erreichung der in den Merkmalen angegebenen Sicherheitsniveaus, muss vor der Aktivierung des Gerätes von einer übergeordneten Steuerung (z. B. BG 5924) über den Rückmeldekontakt Y1/Y2 geprüft werden, ob beide Relais (K1 und K2) abgefallen sind.

#### Schaltbilder

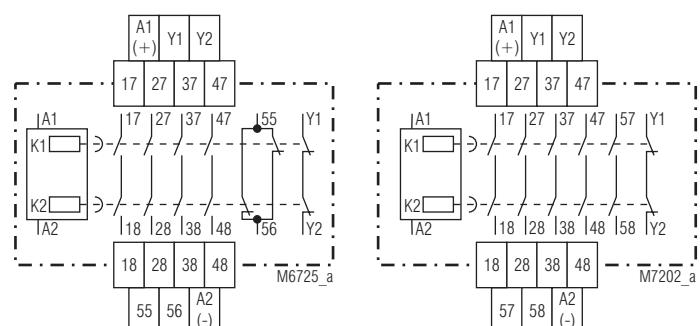

BG 7926.54

BG 7926.60

#### Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1 (+)	+ / L
A2 (-)	- / N
17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58	Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis
55, 56	Meldeausgang zwangsgeführt
Y1, Y2	Rückführkreis zwangsgeführt

## Technische Daten

### Zeitkreis

Rückfallzeiten:	1 s; 2 s; 3 s fest andere Zeiten auf Anfrage
Zeitgenauigkeit:	± 30 %
Wiederholgenauigkeit:	± 5 % vom Nennwert
Mindesteinschaltzeit:	200 % vom Nennwert

### Eingang

Nennspannung $U_N$ :	AC/DC 24 V
Spannungsbereich:	AC 0,8 ... 1,1 $U_N$
Bei 10 % Restwelligkeit:	DC 0,9 ... 1,1 $U_N$
Bei 48 % Restwelligkeit:	DC 0,8 ... 1,1 $U_N$

### Nennverbrauch

AC 24 V:	2,1 VA
DC 24 V:	3 W
Nennfrequenz:	50 / 60 Hz
Steuerstrom	
AC 24 V:	100 mA
DC 24 V:	120 mA

### Ausgang

#### Kontaktbestückung

BG 7926.60:	5 Schließer, 1 Öffner für Rückführkreis
BG 7926.54:	4 Schließer, 2 Öffner für Rückführ- und Meldekreis
Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.	
Der Öffner-Kontakt 55-56 ist nur als Meldekontakt verwendbar.	

#### Schaltvermögen

nach AC 15	
Schließer:	3 A / AC 230 V
Öffner:	1 A / AC 230 V
Nach DC 13	
Schließer:	1 A / DC 24 V
Öffner:	1 A / DC 24 V
In Anlehnung an DC 13	
Schließer:	4 A / 24 V bei 0,1 Hz
Öffner:	4 A / 24 V bei 0,1 Hz

#### Elektrische Lebensdauer

#### Zulässige Schalthäufigkeit:

#### Kurzschlussfestigkeit

#### Mechanische Lebensdauer:

#### Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb
<b>Temperaturbereich:</b>	
Betrieb:	- 15 ... + 55 °C
Lagerung:	- 25 ... + 55 °C
Betriebshöhe:	≤ 2000 m
<b>Luft- und Kriechstrecken</b>	
Bemessungsstoßspannung /	
Verschmutzungsgrad:	4 kV / 2 (Basisisolierung) IEC 60664-1
EMV	EN 61326-3-1
Funkentstörung:	Grenzwert Klasse B EN 55011
<b>Schutzaart</b>	
Gehäuse:	IP 40 IEC/EN 60529
Klemmenplatte:	IP 20 IEC/EN 60529
Gehäuse:	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subjekt 94
Rüttelfestigkeit:	Amplitude 0,35 mm
	Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Klimafestigkeit:	15 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1

## Technische Daten

Leiteranschluss:	DIN 46228-1/-2/-3
Leiterbefestigung:	Plus-Minus-Klemmenschrauben M3,5
Schnellbefestigung:	Kastenklemmen mit Drahtschutz
Nettogewicht:	Hutschiene IEC/EN 60715
	180 g

### Geräteabmessungen

### UL-Daten

Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"


### Schaltvermögen

**info** Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.

### Standardtype

BG 7926.60	3 s	AC/DC 24 V	50/60 Hz
Artikelnummer:			0050808
• Ausgang:	5 Schließer, 1 Öffner für Rückführkreis		
• Rückfallzeit:	3 s		
• Nennspannung $U_N$ :	AC/DC 24 V		
• Baubreite:	22,5 mm		

### Bestellbeispiel

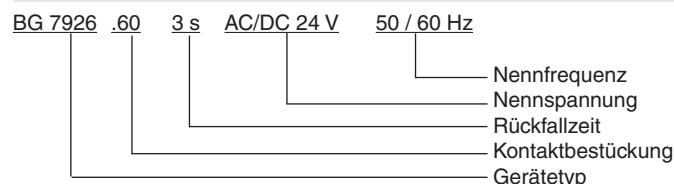

### Varianten


## Vorgehen bei Störungen

Fehler	Mögliche Ursache
LED "K1/K2" leuchtet nicht	Versorgungsspannung A1/A2 nicht angeschlossen

## Wartung und Instandsetzung

- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

## Kennlinie

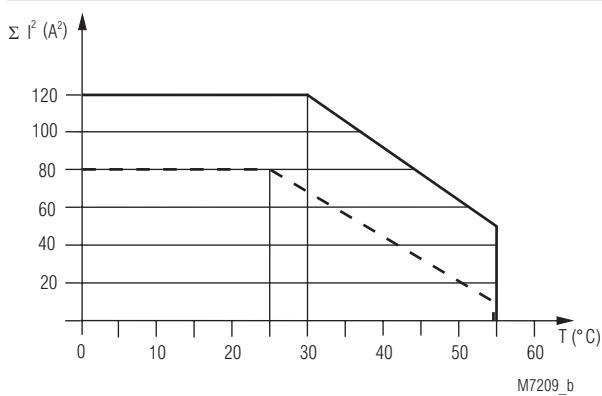

Gerät nicht angereiht mit Luftumwälzung.

Max. Strom bei  $55^{\circ}C$  über

$$5 \text{ Kontaktreihen} = 3A \leqq 5 \cdot 3^2 A^2 = 45 A^2$$

Gerät angereiht, mit Fremderwärmung

durch Geräte gleicher Last.

Max. Strom bei  $55^{\circ}C$  über


$$5 \text{ Kontaktreihen} = 1,5A \leqq 5 \cdot 1,5^2 A^2 = 11,25 A^2$$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + I_5^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4, I_5$  - Strom in den Kontaktpfaden

## Summenstromgrenzkurve

## Anwendungsbeispiel

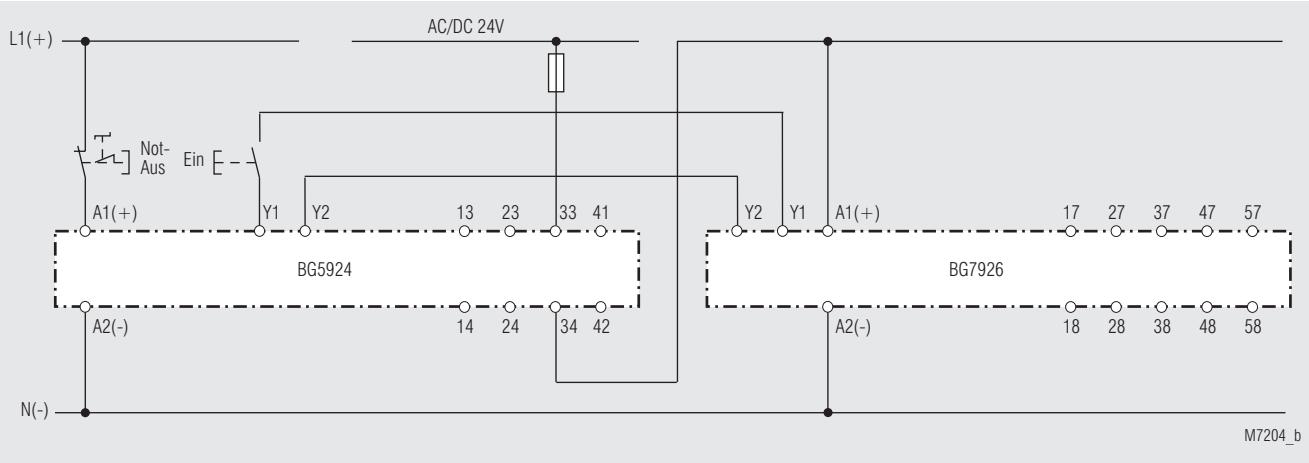

Kontakterweiterung bei einkanaliger Not-Aus-Schaltung mit Rückführkreis.

Geeignet bis SIL2, Performance Level d, Kat. 2



**SAFEMASTER  
Delay module,  
release delayed  
BG 7926**

**Translation  
of the original instructions**

**0264220**

**DOLD**   
**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany  
Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Contents

Symbol and Notes Statement.....	11
General Notes .....	11
Designated Use .....	11
Safety Notes .....	11
Product Description .....	13
Block Diagrams .....	13
Approvals and Markings .....	13
Applications .....	13
Indicators.....	13
Notes .....	13
Circuit Diagrams .....	13
Connection Terminals.....	13
Technical Data .....	14
UL-Data .....	14
Standard Type.....	14
Ordering Example .....	14
Variant .....	14
Troubleshooting .....	15
Maintenance and repairs .....	15
Characteristic.....	15
Application Example .....	16
Mounting / disassembly of the terminal blocks .....	25
Safety Related Data .....	26
CE-Declaration of Conformity .....	27



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



Keep instructions for future reference



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!

The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

#### Symbol and Notes Statement



##### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



##### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



##### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



##### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



##### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

#### General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

#### Designated Use

The BG 7926 is used for delayed stop of a movement or to control the stop of parts of machines.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Non-observance may lead to personal injuries and damages to property.

#### Safety Notes



##### Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



##### Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



##### Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



##### Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



##### Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- To achieve the safety levels stated under features, the supervising control must check the NC contact Y1/Y2 before starting to make sure that both relays (K1 and K2) are switched off.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty:



# Safety Technique

## SAFEMASTER

Delay Module, Release Delayed  
BG 7926

**DOLD** 


0243324




### Product Description

The delay module BG 7926 is used for delayed stop of a movement or to control the stop of parts of machines.

### Block Diagrams

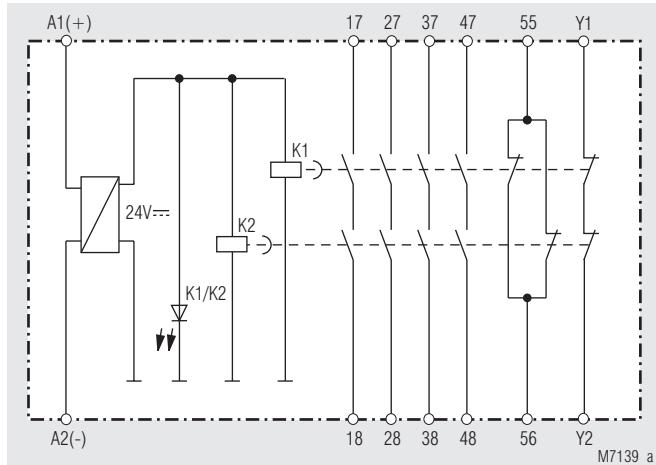

BG 7926.54

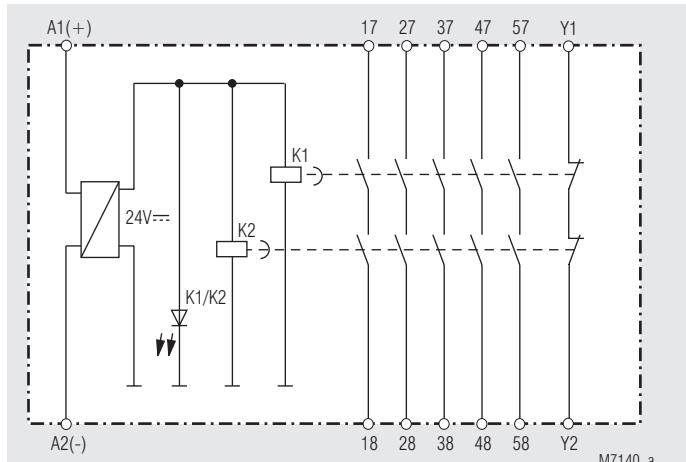

BG 7926.60

### Your advantage

- Easy to realise safe timing circuits
- 5 forcibly guided output contacts at only 22.5 mm width

### Features

- Can be used in conjunction with a suitable switchgear / control unit in safety applications as follows:
  - Up to PL d and category 2 according to EN ISO 13849-1
  - Up to SIL 2 according to EN 61508 and EN 61511
- Redundant and forcibly guided contacts
- 1 timing circuit
- Fixed time delay 1, 2 or 3 sec
- Without auxiliary supply
- Output: 5 NO contacts or 4 NO contacts / 1 NC contact, 1 NC contact for feed back circuit
- Indicator LED for operation
- Removable terminal strips
- Wiring diameter: Also 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> stranded ferruled with sleeve DIN 46228-1/-2/-3/-4 or 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> stranded ferruled DIN 46228-1/-2/-3
- Width 22.5 mm

### Approvals and Markings



\* See variants

### Applications

Delayed disconnection of safety relevant circuits, stop category 1 according to IEC/EN 60204-1.


### Indicators

LED K1/K2: On, when control voltage applied

### Notes

To achieve the safety levels stated under features, the supervising control (e. g. BG 5924) must check the NC contact Y1/Y2 before starting to make sure that both relays (K1 and K2) are switched off.

### Circuit Diagrams

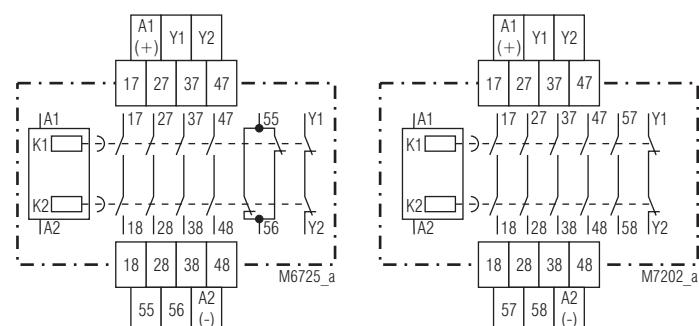

BG 7926.54

BG 7926.60

### Connection Terminals

Terminal designation	Signal designation
A1 (+)	+ / L
A2 (-)	- / N
17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58	Positive driven NO contacts for release circuit
55, 56	Positive driven indicator output
Y1, Y2	Positive driven feedback circuit

## Technical Data

### Time circuit

<b>Release time:</b>	1 s; 2 s; 3 s fixed other times on request
<b>Time accuracy:</b>	30 %
<b>Repeat accuracy:</b>	± 5 % of nominal value
<b>Min. closing time:</b>	200 % of nominal value

### Input

<b>Nominal voltage <math>U_N</math>:</b>	AC/DC 24 V
<b>Voltage range:</b>	AC 0.8 ... 1.1 $U_N$
At 10 % residual ripple:	DC 0.9 ... 1.1 $U_N$
At 48 % residual ripple:	DC 0.8 ... 1.1 $U_N$
<b>Nominal consumption</b>	
AC 24 V:	2.1 VA
DC 24 V:	3 W
<b>Nominal frequency:</b>	50 / 60 Hz
<b>Control current</b>	
AC 24 V:	100 mA
DC 24 V:	120 mA

### Output

#### Contacts

BG 7926.60:	5 NO contacts, 1 NC contact for feedback circuit
BG 7926.54:	4 NO contacts, 2 NC contacts for feedback and indicator circuit

The NO contacts are safety contacts

The NC contact 55-56 can only be used for monitoring.

<b>Response time:</b>	Max. 20 ms
<b>Release time:</b>	1 s, 2 s, 3 s
<b>Type of contact:</b>	relay, forcibly guided
<b>Nominal output voltage:</b>	AC 250 V
<b>Thermal current <math>I_{th}</math>:</b>	Max. 5 A (see total current limit curve)

#### Switching capacity

to AC 15	
NO contact:	3 A / AC 230 V
NC contact:	1 A / AC 230 V
To DC 13	
NO contact:	1 A / DC 24 V
NC contact:	1 A / DC 24 V
To DC 13	
NO contact:	4 A / 24 V at 0.1 Hz
NC contact:	4 A / 24 V at 0.1 Hz
<b>Electrical life</b>	
at 5 A, AC 230 V $\cos \varphi = 1$ :	> 2 x 10 <sup>5</sup> switching cycles
<b>Permissible switching frequency:</b>	600 switching cycles / h
<b>Short circuit strength</b>	
max. fuse rating:	4 A gG / gL
Line circuit breaker:	IEC/EN 60947-5-1
C8A	
<b>Mechanical life:</b>	10 x 10 <sup>6</sup> switching cycles

### General Data

<b>Operating mode:</b>	Continuous operation
<b>Temperature range</b>	
Operation:	- 15 ... + 55 °C
Storage:	- 25 ... + 55 °C
<b>Altitude:</b>	≤ 2000 m
<b>Clearance and creepage distances</b>	
Rated impulse voltage /	
Pollution degree:	4 kV / 2 (basis insulation) IEC 60664-1
<b>EMC</b>	EN 61326-3-1
Interference suppression:	Limit value class B EN 55011
<b>Degree of protection</b>	
Housing:	IP 40 IEC/EN 60529
Terminal plate:	IP 20 IEC/EN 60529
<b>Housing:</b>	Thermoplastic with V0-behaviour according to UL subject 94
<b>Vibration resistance:</b>	Amplitude 0.35 mm
	Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
<b>Climate resistance:</b>	15 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1

## Technical Data

<b>Wire connection:</b>	DIN 46 228-1/-2/-3
<b>Wire connection:</b>	Plus-Minus terminal screws M3.5

Box terminals with wire protection	
DIN rail	IEC/EN 60 715
Weight:	180 g

### Dimensions

**Width x height x depth:** 22.5 x 84 x 121 mm

### UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

**Nominal voltage  $U_N$ :** AC/DC 24 V

**Ambient temperature:** - 15 ... + 50 °C

#### Switching capacity

NO contact: Pilot duty B300  
5A 250Vac Resistive  
5A 24Vdc Resistive or G.P.

NC contact: 5A 250Vac Resistive  
5A 24Vdc Resistive or G.P.

**Wire connection:** 60 °C / 75 °C copper conductors only  
AWG 20 - 12 Sol Torque 0.8 Nm  
AWG 20 - 14 Str Torque 0.8 Nm



Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.

### Standard Type


BG 7926.60 3 s AC/DC 24 V 50/60 Hz

Article number: 0050808

- Output: 5 NO contacts, 1 NC contact for feed back circuit
- Release time: 3 s
- Nominal voltage  $U_N$ : AC/DC 24 V
- Width: 22.5 mm

### Ordering Example

BG 7926 .60 3 s AC/DC 24 V 50 / 60 Hz

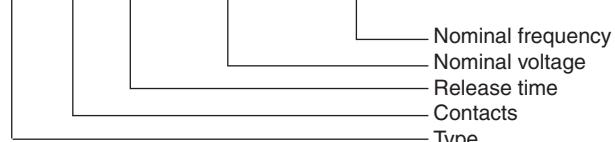

### Variant

BG 7926/61: With UL-approval


## Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "K1/K2" does not light up	Power supply A1/A2 not connected

## Maintenance and repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

## Characteristic

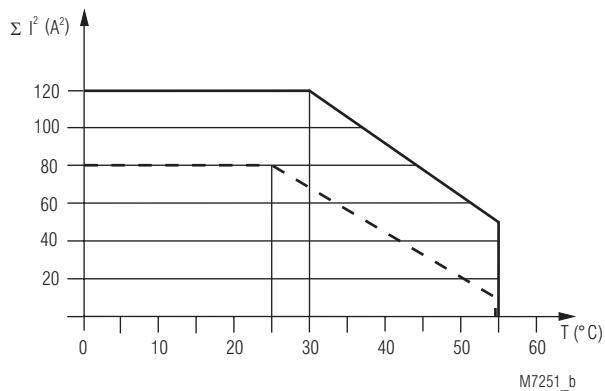

Device mounted on distance with aircondition.

Max. current at  $55^\circ C$  over

$$5 \text{ contact paths} = 3A \triangleq 5 \times 3^2 A^2 = 45 A^2$$

Device mounted without distance heated by devices with same load.

Max. current at  $55^\circ C$  over


$$5 \text{ contact paths} = 1,5A \triangleq 5 \times 1,5^2 A^2 = 11,25 A^2$$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + I_5^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4, I_5$  - Current in contact paths

Total current limit curve

## Application Example

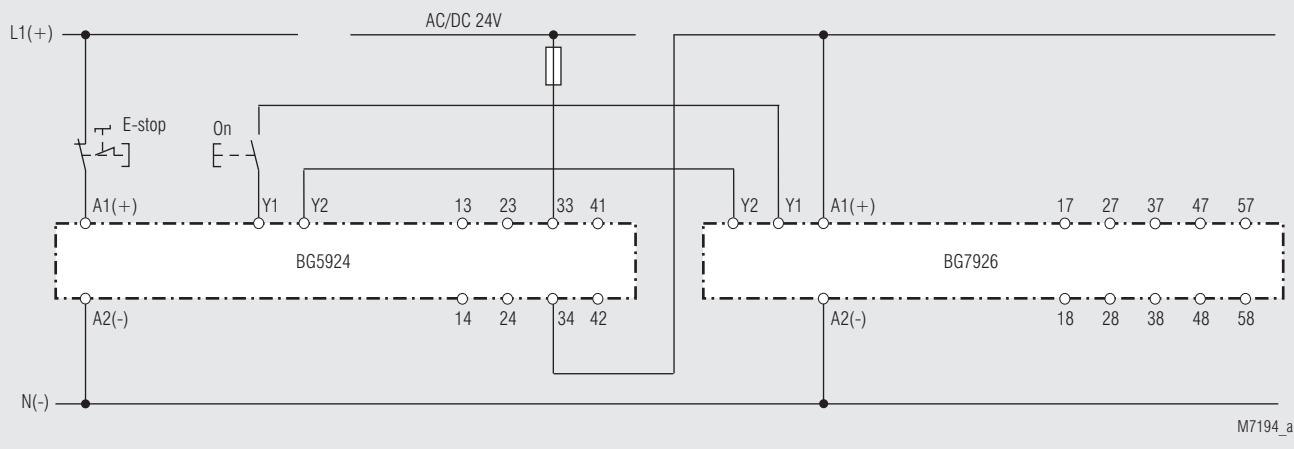

Multiplication of contacts at single channel E-stop circuit with feedback loop.

Suited up to SIL2, Performance Level d, Cat. 2



**SAFEMASTER**  
**Module de temporisation,**  
**retardées à la chute**  
**BG 7926**

**Traduction  
de la notice originale**

**0264220**

**DOLD**   
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Allemagne  
Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Tables des matières

Explication des symboles et remarques .....	19
Remarques .....	19
Usage approprié .....	19
Consignes de sécurité .....	19
Description du produit .....	21
Schéma-bloc .....	21
Homologation et sigles .....	21
Utilisation .....	21
Affichages .....	21
Remarques .....	21
Schémas .....	21
Borniers .....	21
Caractéristiques techniques .....	22
Données UL .....	22
Versions standard .....	22
Exemple de commande .....	22
Variante .....	22
Diagnostics des défauts .....	23
Entretien et remise en état .....	23
Courbes caractéristiques .....	23
Exemples d'application .....	24
Montage / Démontage des borniers .....	25
Données techniques sécuritaires .....	26
Déclaration de conformité européenne .....	27



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



Stockage le instructions pour référence future



L'installation ne doit être effectuée que par un electricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

#### Explication des symboles et remarques



##### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



##### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



##### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

#### Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

#### Usage approprié

Le BG 7926 tempore au déclenchement d'un mouvement lors de l'arrêt commandé d'installations.

En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des dommages corporels et matériels.

#### Consignes de sécurité



##### Risque d'électrocution !

##### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi/ fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



##### Risques d'incendie et autres risques thermiques !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi/la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



##### Erreur de fonctionnement !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54, la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



##### Erreur d'installation !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inductives.



##### Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- Afin de garantir la sécurité de l'installation, il faut que la branche du NF Y1/Y2 soit vérifiée par un module de sécurité, vérifiant la retombée des relais (K1 et K2), avant de réenclencher le module.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.



# Technique de sécurité

## SAFEMASTER

### Module de temporisation temporisé à la chute

BG 7926

**DOLD** 


0248090




#### Description du produit

Le module de temporisation BG 7926 tempore au déclenchement d'un mouvement lors de l'arrêt commandé d'installations.

#### Schéma-bloc

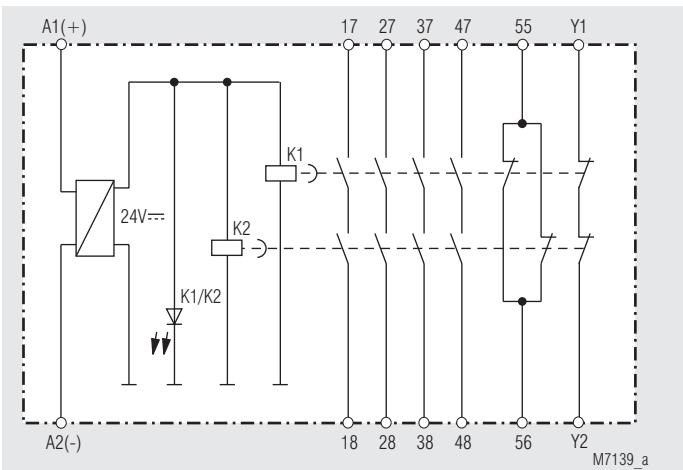

BG 7926.54

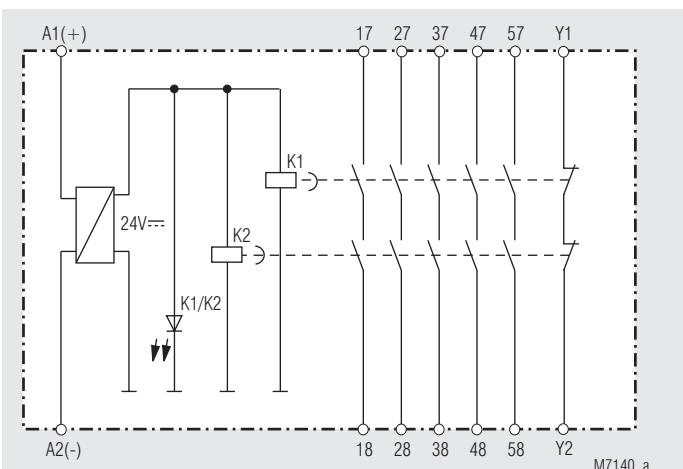

BG 7926.60

#### Avantages

- Pour la réalisation de circuits temporisés sécuritaires
- 5 Contacts guidés - largeur 22,5 mm

#### Propriétés

- Peut être utilisé en combinaison avec un appareil de commutation / commande approprié dans des applications de sécurité comme suit:
  - Jusqu'à PL d et catégorie 2 selon EN ISO 13849-1
  - Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508 et EN 61511
- Contacts redondant et à sécurité positive
- 1 circuit de temporisation
- Temporisation fixe, option 1, 2 ou 3 s
- Sans tension auxiliaire
- Sortie: 1 contact NO ou 1 contact NO/  
1 contact NF, 1 contacts NF pour le circuit de retour
- Affichage des états de fonctionnement
- Blocs de bornes amovibles
- Connectique: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> multibrins avec embout et colerette plastique DIN 46 228-1/-2/-3/-4 ou 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> multibrins avec embout DIN 46 228-1/-2/-3
- Largeur utile 22,5 mm

#### Homologation et sigles



\* Voir variantes

#### Utilisation

Coupures temporisées avec relais de sécurité interrogables, catégorie d'arrêt 1 selon DIN EN 60204-2


#### Affichages

DEL K1/K2: Allumée en présence de la tension de service

#### Remarques

Afin de garantir la sécurité de l'installation, il faut que la branche du NFY1/Y2 soit vérifiée par un module de sécurité (par ex. BG 5924), vérifiant la retombée des relais (K1 et K2), avant de réenclencher le module.

#### Schémas

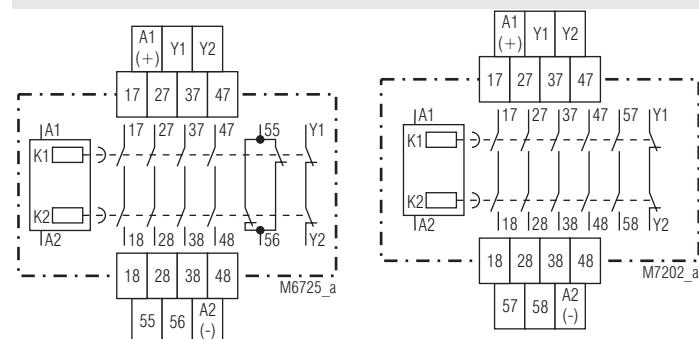


BG 7926.54

BG 7926.60

#### Borniers

Repérage des bornes	Description
A1 (+)	+ / L
A2 (-)	- / N
17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58	Contacts NO liés pour circuit de déclenchement
55, 56	Sortie de signalisation (contact liés)
Y1, Y2	Contacts N = liés pour circuit de retour

Caractéristiques techniques		Caractéristiques techniques	
<b>Circuit de temporisation</b>			
<b>Temps de retombée:</b>	1 s; 2 s; 3 s fixe (autres temps sur demande)	<b>Fixation des conducteurs:</b>	Vis cruciformes imperdables M 3,5 bornes en caisson avec protection du conducteur
<b>Précision de temps:</b>	± 30 %	<b>Fixation instantanée:</b>	Sur rail
<b>Précision de répétition:</b>	± 5 % de la valeur nominale	<b>Poids net:</b>	IEC/EN 60715 180 g
<b>Durée min. d'enclenchement:</b>	200 % de la valeur nominale	<b>Dimensions</b>	
<b>Entrée</b>		<b>Largeur x hauteur x prof.</b>	
<b>Tension assignée <math>U_N</math>:</b>	AC/DC 24 V	22,5 x 84 x 121 mm	
<b>Plage de tensions:</b>	AC 0,8 ... 1,1 $U_N$		
À 10 % d'ondul. résiduelle:	DC 0,9 ... 1,1 $U_N$		
À 48 % d'ondul. résiduelle:	DC 0,8 ... 1,1 $U_N$		
<b>Consommation nominale:</b>			
AC 24 V:	2,1 VA		
DC 24 V:	3 W		
<b>Fréquence assignée:</b>	50 / 60 Hz		
<b>Courant de commande</b>			
AC 24 V:	100 mA	<b>Tension assignée <math>U_N</math>:</b>	AC/DC 24 V
DC 24 V:	120 mA	<b>Température ambiante:</b>	- 15 ... + 50 °C
<b>Sortie</b>		<b>Pouvoir de coupe</b>	
<b>Garnissage en contacts</b>		Contact NO :	Pilot duty B300 5A 250Vac Resistive 5A 24Vdc Resistive or G.P.
BG 7926.60:	5 contacts NO, 1 contact NF pour le circuit de retour	Contact NF:	5A 250Vac Resistive 5A 24Vdc Resistive or G.P.
BG 7926.54:	4 contacts NO 2 contacts NF pour le circuit de retour et d'affichage	<b>Connectique:</b>	Uniquement pour 60 °C / 75 °C AWG 20 - 12 Sol Torque 0.8 Nm AWG 20 - 14 Str Torque 0.8 Nm
Les lignes de contacts à fermeture peuvent être utilisées pour des déclenchement sécuritaires.			
<b>Les lignes à ouverture (55-56) des contacts de signalisation</b>			
<b>Temps de réponse:</b>	Max. 20 ms	 Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.	
<b>Temps de retombée:</b>	1 s, 2 s, 3 s		
<b>Nature des contacts:</b>	Relais à sécurité positive		
<b>Tension assignée de sortie:</b>	AC 250 V		
<b>Courant thermique <math>I_{th}</math>:</b>	Max. 5 A (voir courbe limite de totalisation de courant)		
<b>Pouvoir de coupe</b>			
en AC 15			
contacts NO:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1	
Contacts NF:	1 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1	
En DC 13			
contacts NO:	1 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1	
Contacts NF:	1 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1	
En DC 13			
contacts NO:	4 A / 24 V à 0.1 Hz		
Contacts NF:	4 A / 24 V à 0.1 Hz		
<b>Longévité électrique</b>			
en 5 A, AC 230 V cos $\varphi = 1$ :	> 2 x 10 <sup>5</sup> manœuvres		
<b>Cadence admissible:</b>	600 manœuvres / h		
<b>Tenue aux courts-circuits,</b> calibre max. de fusible:	4 A gG / gL	IEC/EN 60947-5-1	
Coupe-circuit fusible:	C8A		
<b>Longévité mécanique:</b>	10 x 10 <sup>6</sup> manœuvres		
<b>Caractéristiques générales</b>		<b>Versions standard</b>	
<b>Type nominal de service:</b>	Service permanent	BG 7929.60 3 s AC/DC 24 V 50/60 Hz	
<b>Plage de températures</b>		<b>Référence:</b>	0050808
Opération:	- 15 ... + 55 °C	<b>Sortie:</b>	5 contact NO, 1 contact NF pour le circuit de retour
Stockage:	- 25 ... + 55 °C	<b>Temps de retombée:</b>	3 s
<b>Altitude:</b>	≤ 2000 m	<b>Tension assignée <math>U_N</math>:</b>	AC/DC 24 V
<b>Distances dans l'air et lignes de fuite</b>		<b>Largeur utile:</b>	22,5 mm
Catégorie de surtension / degré de contamination:	4 kV / 2 (isolation de base) IEC 60664-1		
<b>CEM</b>	EN 61326-3-1		
Antiparasitage:	Seuil classe B	IEC/EN 60529	
<b>Degré de protection</b>	EN 55011		
Boîtier:	IP 40	IEC/EN 60529	
Bornes:	IP 20	IEC/EN 60529	
<b>Boîtier:</b>	Thermoplastique à comportement V0		
	selon UL Subject 94		
<b>Résistance aux vibrations:</b>	Amplitude 0,35 mm		
	fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6		
<b>Résistance climatique:</b>	15 / 055 / 04	IEC/EN 60068-1	
<b>Exemple de commande</b>			
BG 7926 .60 3 s AC/DC 24 V 50 / 60 Hz			
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fréquence assignée</li> <li>Tension assignée</li> <li>Temps de retombée</li> <li>Garn. en contacts</li> <li>Type d'appareil</li> </ul>	
<b>Variante</b>			
BG 7926/61:		Avec agrément UL	


## Diagnostics des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "K1/K2" ne s'allume pas	L' alimentation n'est pas connectée

## Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

## Courbes caractéristiques

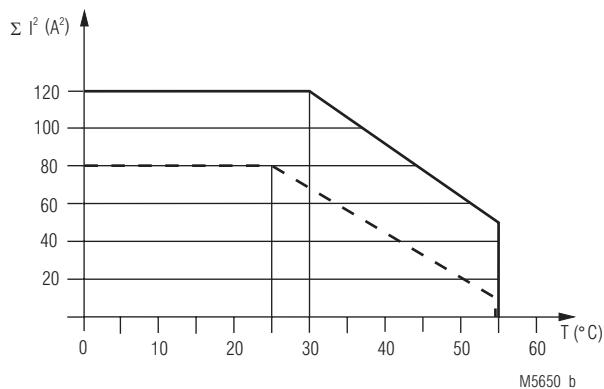

Appareil non accolé à la circulation de l'air.  
 Courant max à 55°C au travers  
 des 5 lignes de contacts =  $3A \hat{=} 5 \times 3^2 A^2 = 45 A^2$


Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire  
 par d'autres appareils adjacents.  
 Courant max à 55°C au travers  
 des 5 lignes de contacts =  $1,5A \hat{=} 5 \times 1,5^2 A^2 = 11,25 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + I_5^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4, I_5$  - Courant dans les lignes de contacts

Courbe limite de courant totalisateur


## Exemples d'application

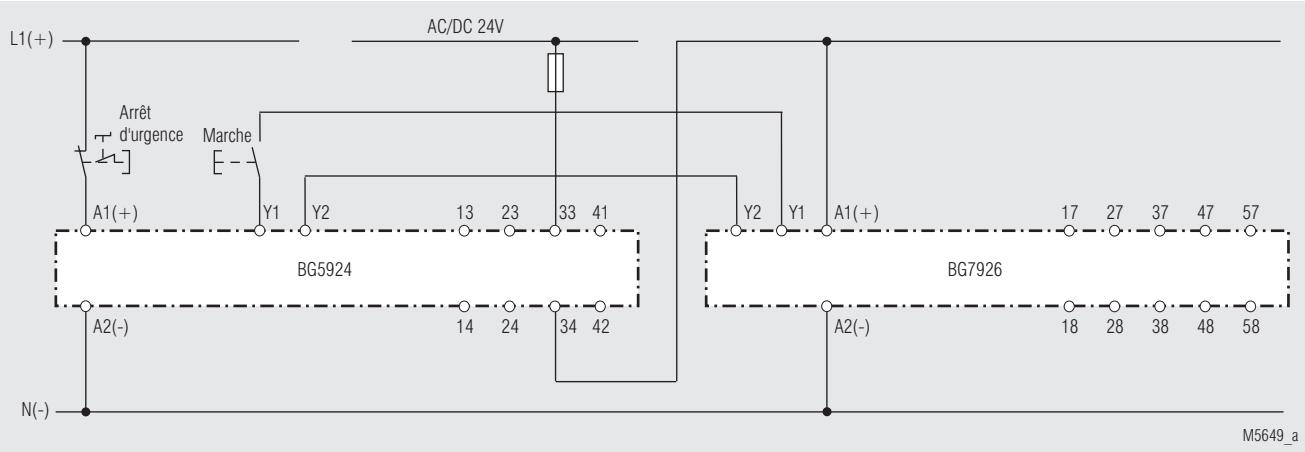




Extension des contacts en couplage d'arrêt d'urgence à 1 canal avec circuit de retour.

Convient jusqu'à SIL2, Performance Level d, Cat. 2


DE	<b>Maßbilder (Maße in mm)</b>
EN	<b>Dimensions (dimensions in mm)</b>
FR	<b>Dimensions (dimensions en mm)</b>

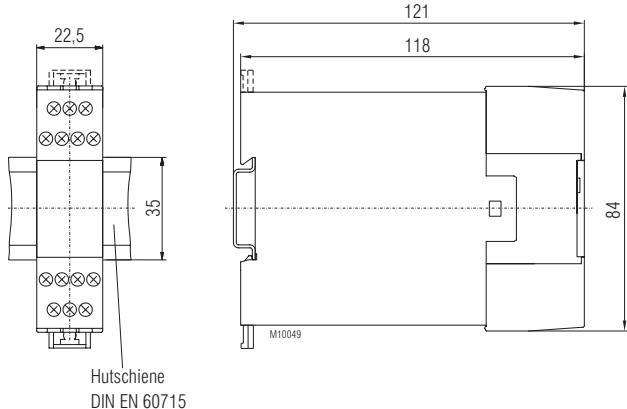

DE	<b>Anschlusstechnik</b>
EN	<b>Connection Technology</b>
FR	<b>Technologie de connexion</b>

<p>Schraubklemmen, nicht abnehmbar Screw terminals, fixed Bornes à vis, fixes</p> 	
	$\varnothing$ 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN
 M10248	$A = 10 \text{ mm}$ $1 \times 0,5 \dots 4 \text{ mm}^2$ $1 \times \text{AWG } 20 \text{ to } 12$ $2 \times 0,5 \dots 1,5 \text{ mm}^2$ $2 \times \text{AWG } 20 \text{ to } 16$
 M10249	$A = 10 \text{ mm}$ $1 \times 0,5 \dots 2,5 \text{ mm}^2$ $1 \times \text{AWG } 20 \text{ to } 14$ $2 \times 0,5 \dots 1,5 \text{ mm}^2$ $2 \times \text{AWG } 20 \text{ to } 16$
 M10250	$A = 10 \text{ mm}$ $1 \times 0,5 \dots 4 \text{ mm}^2$ $1 \times \text{AWG } 20 \text{ to } 12$ $2 \times 0,5 \dots 1,5 \text{ mm}^2$ $2 \times \text{AWG } 20 \text{ to } 16$

DE	<b>Montage / Demontage der Klemmenblöcke</b>
EN	<b>Mounting / disassembly of the terminal blocks</b>
FR	<b>Montage / Démontage des borniers</b>

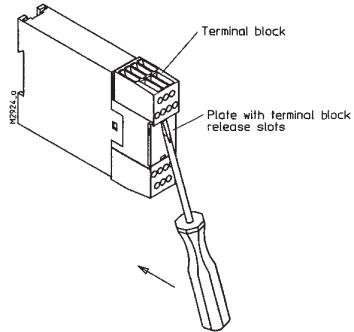

<b>DE</b>	Sicherheitstechnische Kenndaten
<b>EN</b>	Safety Related Data
<b>FR</b>	Données techniques sécuritaires

EN ISO 13849-1:	1 s, 2 s	3 s	
Kategorie / Category:	2	2	
PL:	d	d	
MTTF <sub>d</sub> :	142,2	142,1	a (year)
DC <sub>avg</sub> :	98,3	98,2	%
d <sub>op</sub> :	365	365	d/a (days/year)
h <sub>op</sub> :	24	24	h/d (hours/day)
t <sub>cycle</sub> :	3600	3600	s/cycle
	≥ 1	≥ 1	/h (hour)

EN 61508 EN 61511:	1 s, 2 s	3 s	
SIL:	2	2	EN 61508 / EN 61511
HFT <sup>1)</sup> :	0	0	
DC:	98,3	98,2	%
PFH <sub>D</sub> :	1,17E-08	1,26E-08	h <sup>-1</sup>
PFD <sub>Avg</sub> :	5,17E-05	5,41E-05	
T <sub>1</sub> :	20	20	a (year)

<sup>1)</sup> HFT = Hardware-Fehlertoleranz  
Hardware failure tolerance  
Tolérance défauts Hardware



<b>DE</b>	Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage.  Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.
<b>EN</b>	The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request.  The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.
<b>FR</b>	Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande.  Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion	
Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application.	Intervall for cyclic test of the safety function	
Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil	Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire	
Nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	PL d with Cat. 2	Einmal pro Jahr Once per year Annuel
Nach, acc. to, selon EN 61508, EN 61511	SIL 2 with HFT = 1	Einmal pro Jahr Once per year Annuel

DE	<b>EG-Konformitätserklärung</b>
EN	<b>CE-Declaration of Conformity</b>
FR	<b>Déclaration de conformité européenne</b>

# EG - Konformitätserklärung

## Declaration of Conformity

### Déclaration de conformité européenne

**DOLD**



**Hersteller:**  
Manufacturer: / Fabricant:  
**Anschrift:**  
Address: / Adresse:

**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**

Bregstraße 18  
78120 Furtwangen  
Germany

<b>Produktbezeichnung:</b>	Verzögerungsmodul rückfallverzögert	BG7926.kkccc	<b>mit:</b>	kk = 54, 60 optional ccc = /60 .. /69
<i>Product description:</i>	<i>Delay-module release delay</i>		<i>with:</i>	
<i>Désignation du produit:</i>	<i>Module de temporisation de sécurité retardé à la chute</i>		<i>avec:</i>	

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien überein:  
The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:  
Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:

<b>Maschinenrichtlinie:</b> Machinery directive: / Directives Machines:	2006/42/EG	EU-Abl. L157/24, 09.06.2006
<b>EMV - Richtlinie:</b> EMC - Directive: / Directives- CEM::	2014/30/EU	EU-Abl. L96/79, 29.03.2014
<b>RoHS - Richtlinie</b> RoHS -Directive: / Directives - RoHS:	2011/65/EU	EU-Abl. L174/88, 01.07.2011

<b>Prüfgrundsätze:</b> Basis of Testing: Lignes de contrôle:	EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Parts 1, 2:2010	EN 61511:2017
	EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 EN 61000-6-7:2015	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 EN 55011:2016 + A1:2017

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machiney directive has been certified by:  
La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machines susmentionnées a été certifiée par:

<b>Benannte Stelle:</b> Certification office: / l'organisme notifié:	TÜV SÜD Product Service GmbH, Zertifizierstelle Ridlerstraße 65, 80339 München
<b>Nummer der benannten Stelle:</b> Number of certification office/ Numéro de l'organisme notifié:	0123
<b>Nummer der Bescheinigung:</b> Certification number: / Numéro de certificat:	Z10 40066 024
<b>Ausstellldatum :</b> Date of issue: / Date de délivrance:	07.03.2024

**Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:**  
For the compilation of technical documents is authorized:  
Pour la composition des documents techniques est autorisé:

Stefan Müller, Entwicklungsleiter / R&D Manager

**Rechtsverbindliche Unterschrift:**

Signature of authorized person:  
Signature autorisée:

Christian Dold, Produktmanagement

**Ort, Datum :**  
Place, Date: / Lieu, date:

Furtwangen, 21.03.2024

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.

Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.

